

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от _____ № _____

Типовая форма

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д.121, тел. (861) 991-07-48

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Славянского района управление

(наименование органа государственного пожарного надзора)

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Краснодарскому краю

353560, г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 322, тел. (86146) 4-03-72

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 61/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному казенному общеобразовательному учреждению Красно-
дарского края Специальная (коррекционная) школа № 15 г. Славянска-на-Кубани в ли-
це директора Серова С.Д.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 61 от «25»
августа 2021 года
в период с «13» сентября 2021 г. по «23» сентября 2021 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор Государственного казенного общеобразовательного учреждения Краснодарского края Специальная (коррекционная) школа № 15 г. Славянска-на-Кубани Серовая С.Д.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Наружная эвакуационная лестница 3-го типа со второго этажа здания корпуса «Б» не соответствует требованиям по уклону маршей лестницы, высоте ограждения. Так фактический уклон маршей лестницы 45° (1:1) (требуемый 60° (1:2)), фактическая высота ограждения маршей и площадок 1,05 м. и 1,1 м. соответственно (требуемая 1,2м.);	п. 4.4.3, 7.1.1 СП 1.13130.2020, п. 6.30, 6.29 СНиП 21.01.97*, ст. 4, ст. 53, ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008	28.03.2022	
2.	Высота горизонтального пути эвакуации, по которому могут эвакуироваться более 5 человек, в лестничной клетке на первом этаже в левом крыле корпуса «Б» не соответствует требованиям. Так фактическая высота потолочного перекрытия на указанном участке 1,9	п. 4.3.2 СП 1.13130.2020, п. 6.27 СНиП 21-01-97*, ст. 4, ст. 53, ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008	28.03.2022	

	м.(требуемая 2 м.);			
3.	Ширина участков пути эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек, в сужениях коридора корпуса «Б» не соответствует требованиям. Так ширина путей эвакуации в наиболее узких местах коридоров составляет 0,8 м. (требуемая 1,2м.);	п. 4.3.3 СП 1.13130.2020, п. 6.27 СНиП 21-01-97*, ст. 4, ст. 53, ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008	28.03.2022	
4.	Из здания учебного корпуса литер А1 (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1) предусмотрен один эвакуационный выход;	п. 4.2.9 СП 1.13130.2020, п. 6.13* СНиП 21-01-97*, ст. 4, ст. 53, ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008	28.03.2022	
5.	В помещении учебной мастерской (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1) расположено инженерное оборудование (вводной электрический щит (класс функциональной пожарной опасности для помещений в которых располагается указанное оборудование Ф 5.1) не выделенное ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости;	п. 5.1.2 СП 4.13130.2013, п. 7.4, 7.18, 5.14 СНиП 21-01-97* ст. 4, ст. 59 ст. 88 ФЗ № 123 от 22.07.2008	28.03.2022	
6.	Книгохранилище (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) в здание корпуса литер «Б» имеет заполнение дверных проемов в противопожарных преградах (стенах, перегородках) отделяющих указанное поме-	п. 5.1.2 СП 4.13130.2013, п. 7.4, 7.18, 5.14 СНиП 21-01-97* ст. 4, ст. 59 ст. 88 ФЗ № 123 от 22.07.2008	28.03.2022	


	щение от смежных помещений библиотеки и помещения административного назначения (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1) не соответствующее требованиям (в указанных дверных проемах установлены не противопожарные двери);			
7.	На перепаде высот второго эвакуационного выхода из здания начальной школы не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6.	п. 4.3.5 СП 1.13130.2020, п. 6.28* СНиП 21-01-97*, ст. 4, ст. 53, ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008	28.03.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Государственного казенного общеобразовательного учреждения Краснодарского края Специальная (коррекционная) школа № 15 г. Славянска-на-Кубани Серовая С.Д.


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

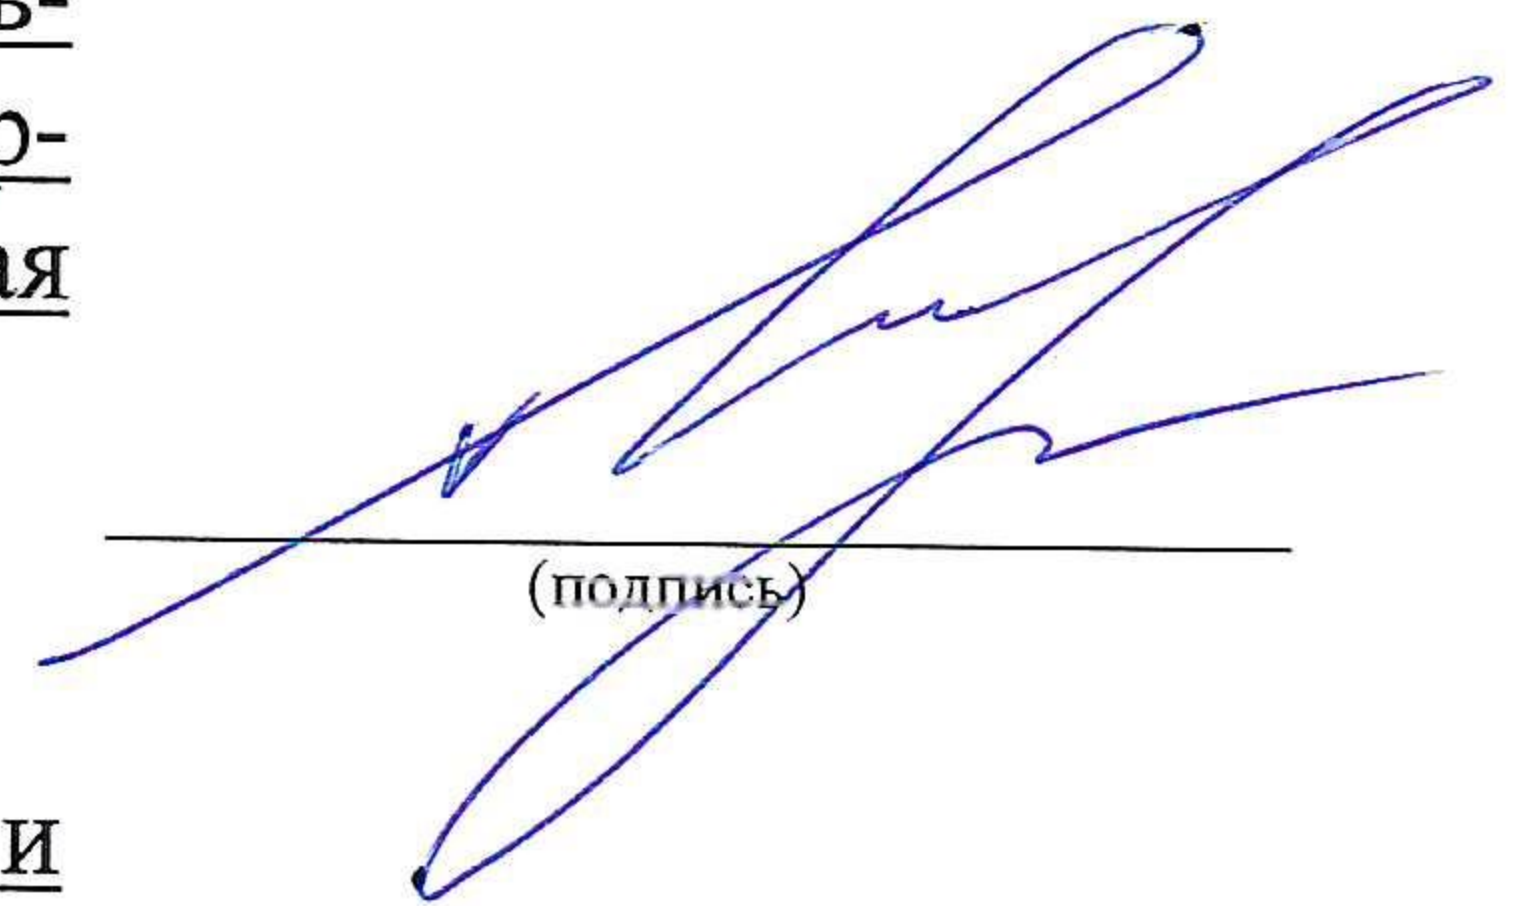

(подпись)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Славянского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю подполковник внутренней службы Джелалов Р.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

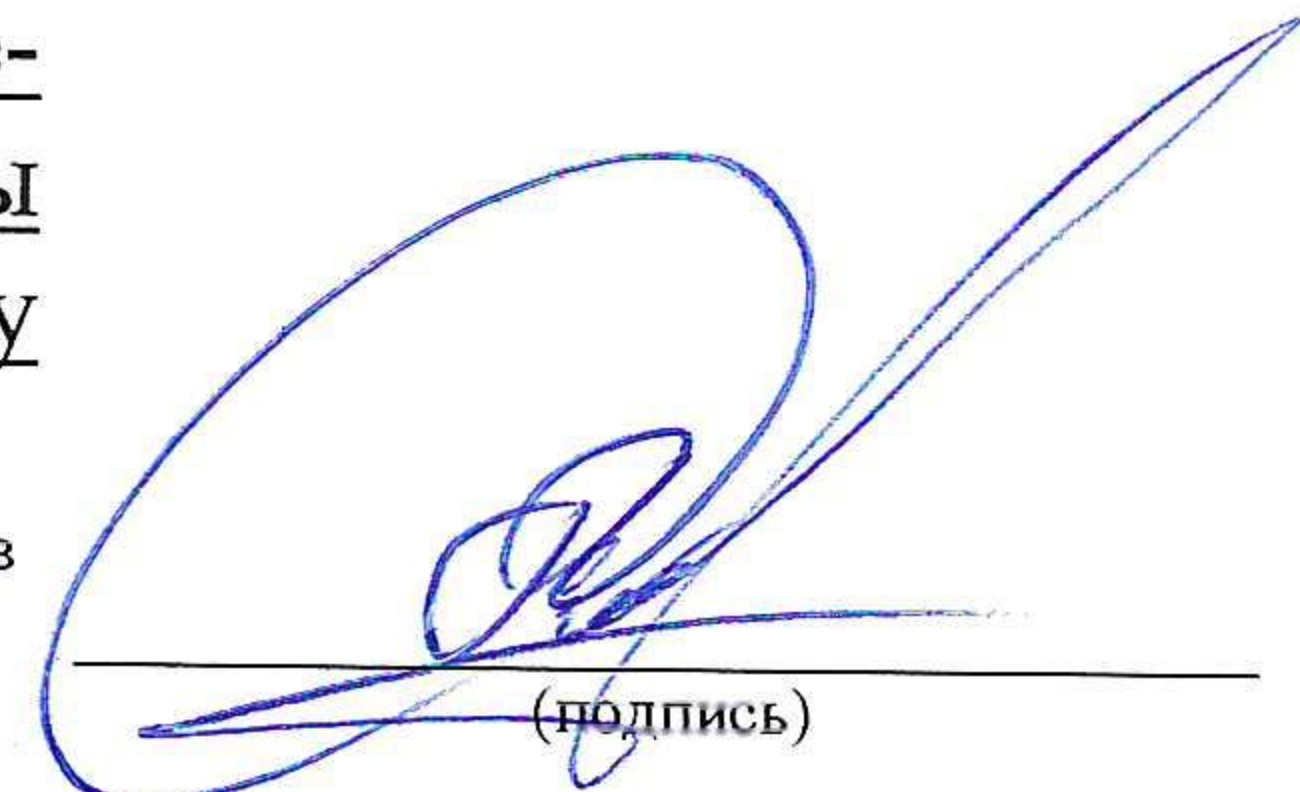

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.