

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

## 1. Информация об объекте

Наименование: Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная школа № 15 VIII вида г. Славянск-на-Кубани Краснодарского края (здание мастерских)

Место нахождения (адрес): г. Славянск-на-Кубани, ул. Стаханова, 16

Форма собственности объекта: Краснодарского края

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная школа № 15 VIII вида г. Славянск-на-Кубани Краснодарского края

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1.

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

| Функциональные зоны / элементы объекта   | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| <b>2.1. Участки и территории</b>   |                                  |                        |                                  |   |
| <b>Вход на территорию:</b>   |                                  |                        |                                  |   |
| - ширина прохода, калитки, проема в ограждении   | К                                | не менее 0,9 м.        | соответствует                    | п. 4.1.7; 5.1.4<br>-                                  |
| - высота порога или перепад у калитки  | К                                | не более 1,4 - 1,5 см. | соответствует                    | п. 4.1.8; 5.1.4<br>-                                  |
| <b>Лестница на входе на территорию:</b>  |                                  |                        |                                  |   |
| - высота подъема ступеней  | О, С                             | 12 – 15 см.            |                                  | функциональная зона отсутствует<br>п. 4.1.12          |
| - ширина ступеней  | О, С                             | 35 - 40 см.            |                                  | п. 4.1.12   |
| - единообразная геометрия ступеней   | О, С                             | наличие                |                                  | п. 4.1.12   |
| - поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.   | О, С                             | наличие                |                                  | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)              |
| - рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м. | С                                | наличие                |                                  | п. 4.1.12   |
| - контрастная окраска краевых ступеней   | С                                | наличие                |                                  | п. 4.1.12   |
| <b>Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:</b>                                |                                  |                        |                                  |   |
| - длина марша пандуса  | К                                | не более 9,0 м.        |                                  | п. 4.1.14   |
| - уклон пандуса (высота / длина)   | К                                | не более 1/20 (5%)     |                                  | п. 4.1.14   |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса                                      | К                                | не менее 1,5 x 1,5 м.  |                                  | п. 4.1.15   |

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

| Функциональные зоны / элементы объекта   | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования          | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Поручни пандуса:</b>  |                                  |                                 |                                  |  |
| - вдоль обеих сторон   | К, О                             | наличие                         |                                  | п. 4.1.15  |
| - на высоте  | К                                | 0,7 м.                          |                                  | п. 4.1.15  |
| - на высоте  | О                                | 0,9 м.                          |                                  | п. 4.1.15  |
| - расстояние между поручнями   | К                                | 0,9 - 1,0 м.                    |                                  | п. 4.1.15  |
| <b>Автостоянка</b>   |                                  |                                 |                                  | функциональная зона отсутствует                          |
| Количество мест для транспорта инвалидов   | О, С, Г, К                       | не менее 10%<br>(но не менее 1) |                                  | п. 4.2.1   |
| В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м.               | К                                | 5%                              |                                  | п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6                             |
| Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание                              | К, О                             | не более 50 м.                  |                                  | п. 4.2.2   |
| <b>Обозначение места специальным знаком:</b>   |                                  |                                 |                                  |  |
| - на поверхности покрытия стоянки  | О, С, Г, К                       | наличие                         |                                  | п. 4.2.1; рис. Д.6                                       |
| - на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.     | О, С, Г, К                       | наличие                         |                                  | п. 4.2.1; рис. Д.6                                       |
| <b>Съезд/заезд с тротуара на парковку:</b>   |                                  |                                 |                                  |  |
| - ширина   | К                                | не менее 1,0 м.                 |                                  | рис. Д.5   |
| - уклон  | К                                | не более 10%                    |                                  | п. 4.1.8   |
| - перепад высот в месте съезда   | К                                | не более 1,5 см.                |                                  | п. 4.1.8   |
| <b>Путь к входу в здание:</b>  |                                  |                                 |                                  |  |
| - указатели направления движения   | К                                | наличие                         | не требуется                     | п. 4.1.3<br>здание в зоне видимости                      |
| - ширина пути движения   | К                                | не менее 1,2 м.                 | соответствует                    | п. 4.1.7<br>-  |
| - продольный уклон пути движения   | К                                | не более 5%                     | соответствует                    | п. 4.1.7<br>-  |
| - высота бордюра по краям пешеходного пути   | С                                | не менее 5,0 см.                | соответствует                    | п. 4.1.8<br>-  |
| <b>Открытая лестница:</b>  |                                  |                                 |                                  | функциональная зона отсутствует                          |
| - высота подъема ступеней  | О, С                             | 12 – 15 см.                     |                                  | п. 4.1.12  |
| - ширина ступеней  | О, С                             | 35 - 40 см.                     |                                  | п. 4.1.12  |
| - единообразная геометрия ступеней   | О, С                             | наличие                         |                                  | п. 4.1.12  |
| - поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.   | О, С                             | наличие                         |                                  | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)                 |
| - рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м. | С                                | наличие                         |                                  | п. 4.1.12  |
| - контрастная окраска краевых ступеней   | С                                | наличие                         |                                  | п. 4.1.12  |
| <b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:<sup>3</sup></b>                                  | К                                | наличие                         |                                  | п. 4.1.14  |
| - длина марша пандуса  | К                                | не более 9,0 м.                 |                                  | п. 4.1.14  |
| - уклон пандуса (высота / длина)   | К                                | не более 1/20 (5%)              |                                  | п. 4.1.14  |
| - свободная зона в верхнем и нижнем оконча-  | К                                | не менее                        |                                  | п. 4.1.15  |

| Функциональные зоны / элементы объекта                 | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию   |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| нии пандуса  |                                  | 1,5 x 1,5 м.           |                                  |  |
| <b>Поручни пандуса:</b>                                |                                  |                        |                                  |  |
| - вдоль обеих сторон                                   | К, О                             | наличие                |                                  | п. 4.1.15  |
| - на высоте  | К                                | 0,7 м.                 |                                  | п. 4.1.15  |
| - на высоте  | О                                | 0,9 м.                 |                                  | п. 4.1.15  |
| - расстояние между поручнями                           | К                                | 0,9 - 1,0 м.           |                                  | п. 4.1.15  |
| <b>2.2. Вход</b>                                       |                                  |                        |                                  |  |
| <b>Лестница на входе наружная:</b>                     |                                  |                        |                                  |  |
| - поручни по обеим сторонам                            | О, С                             | наличие                | в наличии                        | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)<br>-   |
| - поручни на высоте                                    | О, С                             | 90 см.                 | соответствует                    | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)<br>-   |
| - высота подъема ступеней                              | О, С                             | 12 – 15 см.            | соответствует                    | п. 4.1.12<br>-   |
| - ширина ступеней                                      | О, С                             | 35 - 40 см.            | соответствует                    | п. 4.1.12<br>-   |
| - единообразная геометрия ступеней                     | О, С                             | наличие                | в наличии                        | п. 4.1.12<br>-   |
| <b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:</b> | К                                | наличие                | в наличии                        | п. 4.1.14<br>-   |
| - длина марша пандуса                                  | К                                | не более 9,0 м.        | соответствует                    | п. 4.1.14<br>-   |
| - уклон пандуса (высота / длина)                       | К                                | не более 1/20 (5%)     | не соответствует                 | п. 4.1.14<br>уклон нижнего (первого) марша пандуса превышает нормы, но имеется заключение проектной организации об отсутствии необходимости переоборудования |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса  | К                                | не менее 1,5 x 1,5 м.  | соответствует                    | п. 4.1.15<br>-   |
| <b>Поручни пандуса:</b>                                |                                  |                        |                                  |  |
| - вдоль обеих сторон                                   | К, О                             | наличие                | в наличии                        | п. 4.1.15<br>-   |
| - непрерывная поверхность по всей длине                | К, О                             | наличие                | в наличии                        | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)<br>-   |
| - на высоте  | К                                | 0,7 м.                 | соответствует                    | п. 4.1.15<br>-   |
| - на высоте  | О                                | 0,9 м.                 | соответствует                    | п. 4.1.15<br>-   |
| - расстояние между поручнями                           | К                                | 0,9 - 1,0 м.           | соответствует                    | п. 4.1.15<br>-   |



| Функциональные зоны / элементы объекта   | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования              | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)              | К                                | наличие                             | не требуется                     | п. 4.1.14; п. 5.2.13<br>имеется пандус                   |
| <b>Входная площадка</b>  |                                  |                                     |                                  |  |
| Размер входной площадки:   |                                  |                                     |                                  |  |
| - при открывании двери наружу  | К                                | не менее 1,4х2,0 или<br>1,5х1,85 м. | соответствует                    | п. 5.1.3<br>-  |
| - при наличии пандуса  | К                                | не менее 2,2 х 2,2 м.               | соответствует                    | п. 5.1.3<br>-  |
| Нескользкое покрытие   | К, О, С                          | наличие                             | в наличии                        | п. 5.1.3<br>-  |
| <b>Дверь входная наружная:</b>   |                                  |                                     |                                  |  |
| - ширина проема одной створки двери в свету  | К                                | не менее 0,9 см.                    | соответствует                    | п. 5.1.4<br>-  |
| - высота порога двери  | К                                | не более 1,4 см.                    | соответствует                    | п. 5.1.4<br>-  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей   | С                                | наличие                             | не требуется                     | п. 5.1.5<br>полотна не прозрачны                         |
| <b>Тамбур</b> (глубина х ширина)   | К                                | не менее 1,5 х 1,5 м.               | соответствует                    | п. 5.1.7; рис. Д. 10<br>-                                |
| <b>Дверь входная внутренняя:</b>   |                                  |                                     |                                  |  |
| - ширина проема одной створки двери в свету  | К                                | не менее 0,9 см.                    | соответствует                    | п. 5.1.4<br>-  |
| - высота порога двери  | К                                | не более 1,4 см.                    | соответствует                    | п. 5.1.4<br>-  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей   | С                                | наличие                             | не требуется                     | п. 5.1.5<br>полотна не прозрачны                         |
| <b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1</b>                          |                                  |                                     |                                  |  |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.  | К                                | не менее 1,5 м.                     | соответствует                    | п. 5.2.1<br>-  |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью   | К                                | не менее 1,2 м.                     | соответствует                    | п. 5.2.1<br>-  |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К                                | не менее 0,9 м.                     | соответствует                    | п. 5.2.4<br>-  |
| Высота порогов или перепад высот   | К                                | не более 1,4 см.                    | соответствует                    | п. 5.2.4<br>-  |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:                                   |                                  |                                     |                                  |  |
| - на стенах  | С                                | не более 10 см.                     | соответствует                    | п. 5.2.7<br>-  |

| Функциональные зоны / элементы объекта   | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| - на отдельно стоящей опоре  | С                                | не более 30 см.        | соответствует                    | п. 5.2.7<br>-  |
| <b>Лестница внутренняя</b> (в зону оказания услуги)                                  |                                  |                        |                                  | функциональная зона отсутствует                          |
| Ступени ровные с шероховатой поверхностью  | О, С                             | наличие                |                                  | п. 5.2.9   |
| Поручни с двух сторон лестницы   | О, С                             | наличие                |                                  | п. 5.2.15  |
| Поручни на высоте  | О, С                             | 90 см.                 |                                  | п. 5.2.15  |
| Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием        | С, О                             | не менее 30 см.        |                                  | п. 5.2.10  |
| Тактильные указатели на поручнях лестниц   | С                                | наличие                |                                  | п. 5.2.16  |
| Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу              | С                                | наличие                |                                  | п. 5.2.10  |
| Различный цвет ступеней и площадок перед ними  | С                                | наличие                |                                  | п. 5.2.12  |
| <b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу<sup>3</sup></b> (в зону оказания услуги): |                                  |                        |                                  | функциональная зона отсутствует                          |
| - высота одного подъема  | К, О                             | не более 0,8 м.        |                                  | п. 5.2.13  |
| - уклон (отношение высота / длина)   | К, О                             | не более 1/20 (5%)     |                                  | п. 5.2.13  |
| - уклон при перепаде высот 20 см. и менее  | К, О                             | не более 1/10 (10%)    |                                  | п. 5.2.13  |
| - горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса                       | К                                | не менее 1,5 x 1,5 м.  |                                  | п. 5.2.13  |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса:  | К, О                             | наличие                |                                  | п. 5.2.15  |
| - на высоте  | К                                | 0,7 м.                 |                                  | п. 5.2.15  |
| - на высоте  | О                                | 0,9 м.                 |                                  | п. 5.2.15  |
| - расстояние между поручнями   | К                                | 0,9 - 1,0 м.           |                                  | п. 5.2.15  |
| - горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием      | К, С, О                          | не менее 30 см.        |                                  | п. 5.2.15  |
| Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)         | С                                | наличие                |                                  | п. 5.2.14  |
| Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.          | К, О                             | наличие                |                                  | п. 5.2.13  |
| <b>Дверь входная внутренняя</b> (в зону оказания услуги):                            |                                  |                        |                                  | функциональная зона отсутствует                          |
| - ширина проема одной створки двери в свету  | К                                | не менее 0,9 см.       |                                  | п. 5.1.4   |
| - высота порога двери  | К                                | не более 1,4 см.       |                                  | п. 5.1.4   |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей                                     | С                                | наличие                |                                  | п. 5.1.5   |
| <b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>                                     |                                  |                        |                                  | функциональная зона отсутствует                          |
| - габариты кабины (глубина x ширина)   | К                                | не менее 1,5 x 1,7 м.  |                                  | п. 5.2.18  |
| - ширина дверного проема кабины (в свету)  | К                                | не менее 0,95 м.       |                                  | п. 5.2.18  |
| - тактильные средства информации на кнопках управления лифта                         | С                                | наличие                |                                  | п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008                  |

| Функциональные зоны / элементы объекта  | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования     | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|
| - тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта  | С                                | наличие                    |                                  | п. 5.2.20   |
| - напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см. | С                                | наличие                    |                                  | п. 5.2.20   |
| <b>2.4. Зона оказания услуги<sup>3</sup> – этаж 1 (Вариант «А»)</b>                                       |                                  |                            |                                  |   |
| <b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>  |                                  |                            |                                  |   |
| Количество мест для инвалидов-колясочников  | К                                | не менее 1%                | соответствует                    | п. 7.1.7<br>-   |
| Размер места для инвалида-колясочника:  |                                  |                            |                                  |   |
| - при доступе сбоку   | К                                | 0,55 x 0,85 м.             | соответствует                    | п. 7.1.7<br>-   |
| - при доступе спереди или сзади   | К                                | 1,25 x 0,85 м.             | соответствует                    | п. 7.1.7<br>-   |
| Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.  | К                                | не более 0,85 м.           | соответствует                    | п. 7.1.9<br>-   |
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги  | К                                | не менее 1,0 м.            | не предусмотрено                 | п. 7.1.9<br>-   |
| <b>Предприятия торговли</b>   |                                  |                            |                                  | функциональная зона отсутствует                       |
| Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.   | К                                | не более 0,85 м.           |                                  | п. 7.4.1  |
| Глубина полок   | К                                | не более 0,5 м.            |                                  | п. 7.4.1  |
| Количество доступных расчетно-кассовых постов   | К                                | не менее 1                 |                                  | п. 7.4.2  |
| Ширина прохода у расчетно-кассовых постов   | К                                | не менее 1,1 м.            |                                  | п. 7.4.2  |
| <b>Предприятия питания</b>  |                                  |                            |                                  | функциональная зона отсутствует                       |
| Ширина проходов   | К                                | не менее 0,9 м.            |                                  | п. 7.4.7  |
| Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.   | К                                | не менее 1                 |                                  | п. 7.4.7  |
| Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.                 | К                                | наличие                    |                                  | п. 7.4.7  |
| <b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>  |                                  |                            |                                  | функциональная зона отсутствует                       |
| Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)  | К                                | не менее 0,85 x 1,0        |                                  | п. 7.1.9  |
| Количество номеров для инвалидов  | К, О, С, Г                       | 5%                         |                                  | п. 6.3.1  |
| Входная дверь в номер:  |                                  |                            |                                  |   |
| - ширина проема двери   | К                                | не менее 0,9 м.            |                                  | п. 6.3.2; 6.1.8                                       |
| - высота порога   | К                                | не более 1,4 см.           |                                  | п. 5.1.4  |
| Свободное пространство в номере   | К                                | диаметр<br>не менее 1,4 м. |                                  | п. 6.3.1  |
| Туалет в номере (на этаже):   |                                  |                            |                                  |   |

<sup>3</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

| Функциональные зоны / элементы объекта  | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования     | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию |
|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| - ширина дверного проема  | К                                | не менее 0,8 м.            |                                  | п. 6.3.2; 6.1.8  |
| - высота порога   | К                                | не более 1,4 см.           |                                  | п. 5.1.4   |
| - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом   | К                                | не менее 0,75 м.           |                                  | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                     |
| - пространство для разворота кресла-коляски   | К                                | диаметр не менее 1,4 м     |                                  | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                     |
| - откидные опорные поручни, штанги  | К, О                             | наличие                    |                                  | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                     |
| <b>Обслуживание в кабинете:</b>   |                                  |                            |                                  |  |
| - ширина проема двери   | К                                | не менее 0,9 м.            | соответствует                    | п. 6.3.2; 6.1.8<br>-                                     |
| - высота порога   | К                                | не более 1,4 см.           | соответствует                    | п. 5.1.4<br>-  |
| - ширина прохода  | К                                | не менее 1,2 м.            | соответствует                    | п. 5.2.2<br>-  |
| - стол с высотой рабочей поверхности  | К                                | не более 0,85 м.           | соответствует                    | п. 7.1.9<br>-  |
| - ширина и высота проема стола для ног  | К                                | не менее 0,75 x 0,49 м.    | соответствует                    | п. 7.1.9<br>-  |
| - пространство для разворота кресла-коляски   | К                                | диаметр<br>не менее 1,4 м. | соответствует                    | п. 5.2.2<br>-  |
| <b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1</b>  |                                  |                            |                                  |  |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества   | К                                | 7% (но не менее 1)         | отсутствует                      | п. 5.3.2 функциональная зона отсутствует                 |
| Знак доступности кабины для инвалидов   | К                                | наличие                    |                                  | п. 5.3.6   |
| Размер кабины (ширина x глубина)  | К                                | не менее 1,65 x 1,8 м.     |                                  | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                     |
| Ширина двери кабины   | К                                | не менее 0,9 м.            |                                  | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                     |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом   | К                                | не менее 0,75 м.           |                                  | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                     |
| Пространство для разворота кресла-коляски   | К                                | диаметр не менее 1,4 м.    |                                  | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                     |
| Откидные опорные поручни, штанги  | К, О                             | наличие                    |                                  | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                     |
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом   | К                                | наличие                    |                                  | п. 5.3.6   |
| <b>2.6. Средства информации – этаж 1</b>  |                                  |                            |                                  |  |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения   | К, С, Г                          | наличие                    | не требуется                     | п. 5.5.1<br>-  |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками | К, С, Г                          | наличие                    | в наличии                        | п. 5.5.8<br>-  |
| Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте   | К, С, Г                          | от 1,5 до 4,5 м.           | не требуется                     | п. 5.5.4; 5.5.6<br>-                                     |

| Функциональные зоны / элементы объекта                     | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| Речевые информаторы  | С                                | наличие                | не предусмотрено                 | п. 5.5.3; 5.5.4<br>-                                     |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | Г                                | наличие                | не предусмотрено                 | п. 5.5.3; 5.5.4<br>-                                     |

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности<br>(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
|   | К  | О | С | Г |
| Участки и территории                    | +  | + | + | # |
| Вход                                    | +  | + | + | # |
| Пути движения                           | +  | + | + | # |
| Зона оказания услуги                    | +  | # | # | # |
| Санитарно-гигиеническое помещение       | <b>функциональная зона отсутствует</b>   |   |   |   |
| Средства информации                     | +  | # | + | + |

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)


|                   | Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |   |   |   |
|-------------------|-----------------------------|---|---|---|---|
|                   |                             | К   | О | С | Г |
| Объект доступен   | X                           | X   | X | X | X |
| Объект недоступен |                             |   |   |   |   |

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта       | Основные мероприятия по адаптации |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Участки и территории              | -                                 |
| Вход                              | -                                 |
| Пути движения                     | -                                 |
| Зона оказания услуги              | -                                 |
| Санитарно-гигиеническое помещение | -                                 |
| Средства информации               | -                                 |

«25» декабря 2015 г.

Ведущий специалист-эксперт отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения управления социальной защиты населения министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края в Славянском районе

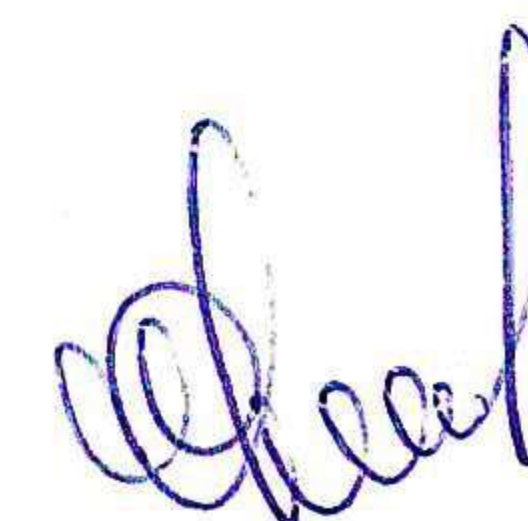

Кузнецова Н.Г.